

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2020

Абонент: ООО "К КВАРТАЛ"
 Адрес: Ленинский пр-кт, д. 53, корп. 4
 Обслуживающая организация:
 Источник: Юго-Западная ТЭЦ

Договор: 22929.040.6 (2668.34.040.1)
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Общий
 61246

график: 146/76

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 14.06.2023		Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СП-0;	
Вычислитель:	СПТ941.11 № 60904	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр. давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-80-C1	0.72	180	КТПТР-01		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-80-C1	0.72	180	КТПТР-01		
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vn)		ВСГ-15	0.15	3			
Расчетный алгоритм:	зима:	$Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето:	$Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 1.4	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0.901		
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0.304		
Договорные расходы (ср. сут.), т/сут:	Gот.= 480	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 121.6	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020

Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020																						
			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
01.07.2020	24.00	*	143.46	144.63	-1.17	69.58	52.08	17.50														2.47
02.07.2020	24.00	*	142.23	143.47	-1.24	69.35	52.25	17.10														2.39
03.07.2020	24.00	*	143.62	144.90	-1.28	68.98	52.59	16.39														2.31
04.07.2020	24.00	*	138.56	139.79	-1.23	69.26	52.45	16.81														2.29
05.07.2020	24.00	*	136.89	138.03	-1.14	70.02	52.12	17.90														2.41
06.07.2020	24.00	*	139.30	140.52	-1.22	69.46	52.45	17.01														2.33
07.07.2020	24.00	*	148.86	150.18	-1.32	68.85	52.75	16.10														2.35
08.07.2020	24.00	*	151.49	152.77	-1.28	69.03	52.74	16.29														2.42
09.07.2020	24.00	*	178.83	180.41	-1.58	67.66	53.70	13.96														2.44
10.07.2020	24.00	*	171.41	172.87	-1.46	67.54	53.65	13.89														2.33
11.07.2020	24.00	*	192.54	194.15	-1.61	67.11	54.39	12.72														2.39
12.07.2020	24.00	*	148.52	149.64	-1.12	69.62	52.18	17.44														2.56
13.07.2020	24.00	*	143.41	144.44	-1.03	69.68	52.01	17.67														2.50
14.07.2020	24.00	*	145.90	147.00	-1.10	69.48	52.22	17.26														2.48
15.07.2020	24.00	*	168.85	170.15	-1.30	68.49	53.07	15.42														2.56
16.07.2020	24.00	*	154.59	155.71	-1.12	68.84	52.77	16.07														2.45
17.07.2020	24.00	*	185.79	187.37	-1.58	69.27	57.11	12.16														2.20
18.07.2020	24.00	*	228.50	230.35	-1.85	70.03	58.91	11.12														2.47
19.07.2020	24.00	*	229.79	231.55	-1.76	70.11	58.91	11.20														2.51
20.07.2020	24.00	*	249.18	251.04	-1.86	69.33	58.84	10.49														2.55
21.07.2020	24.00	*	210.79	212.35	-1.56	69.34	58.15	11.19														2.30
22.07.2020	24.00	*	195.24	196.64	-1.40	69.67	57.62	12.05														2.30
Среднее	24.00		170.35	171.73	-1.37	69.12	54.23	14.90														2.41
Итого	528.00		3747.75	3777.96	-30.21																	53.01

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vn, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час

Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

0 час

куб.м

Период расчета по договору:

час

Период превышения t2:


Корректировка на температуру холодной воды 17.98 °C

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 53.01 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

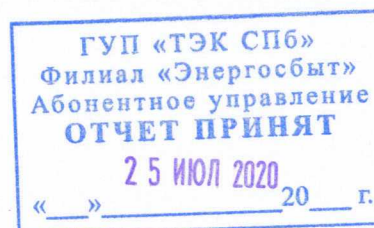

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации